Ingeniørfirmaet
B.J. HAUKELID

Prøveanalyse NO: C 2 IV

Sted: MØLLERVEIEN 4, A/S ELEKTROSALG

4084

Pr. I
Nivå +6,20
Pr. ø 54 mm

Jobb nr. 29/57-OSLO
Dato 11-4-57
Sign L.S.-E.

Grunnvannsstand ~1,0 m under terreng pr. 4-4-57

TEGNFORKLARING:
W = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
▫ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Bl. 1

Dyp i m	Jordart	Sign. Prøve
1		
2	Tørrskorpeleire, mjelig	
	Enk. tynne finmosjikt	
3	Leire, mjelig	
4	Tynt mo-, sand-, grussjikt	
5	Leire, moig, sandig, grusig	
	Enk. stein	
6	Enk. snø sk. ellrester	
7		
8		
9	Enk. tynne finmosjikt	
10	Leire, litt mjelig ~m/enk. sandkorn	
11		
12		
13		
14	Et finmosjikt	
	Moig, sandig, grusig	
15		

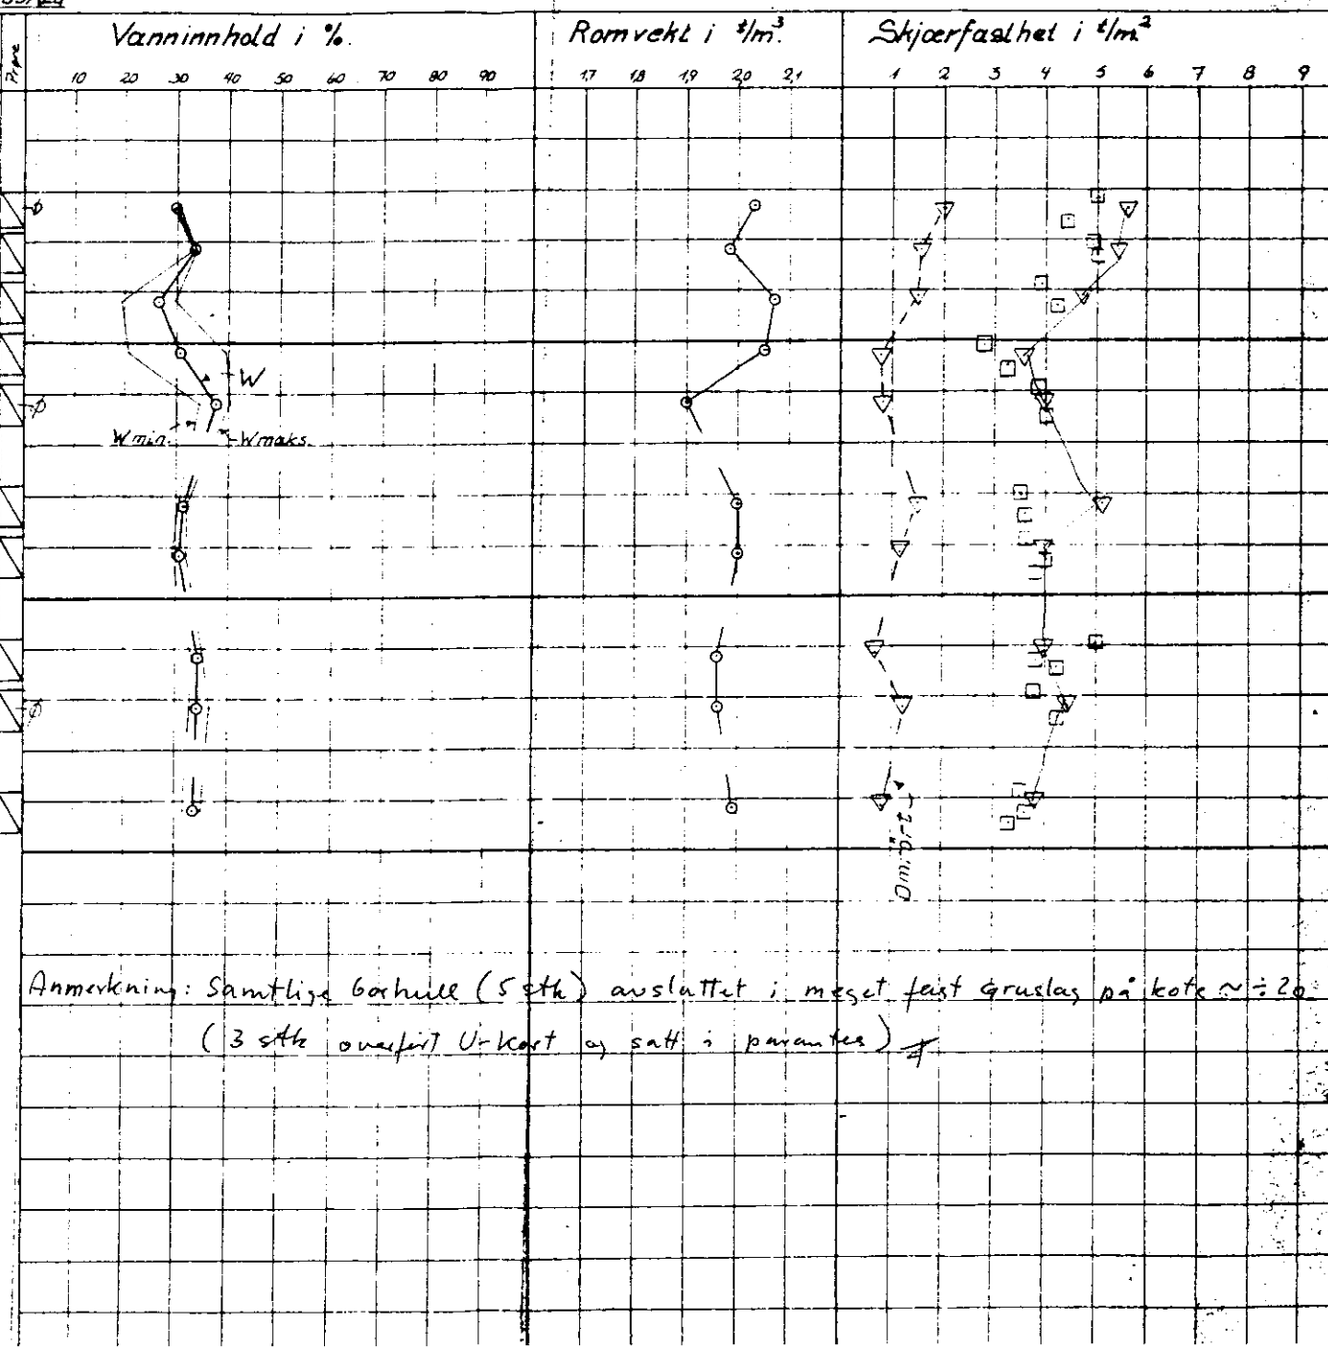

Aksial-deformasjon ved brudd i %	Sensitivitet
9	
11	
10	
10	
15	
17	
9	
6	
5	
4	
4	
5	
5	
4	
4	
6,5	
4	
4	
5,5	
4	
7	
5	
6	

Anmerkning: Samtlige borhull (5 stk) avsluttet i meget fast gruslag på kote ~ ÷20
(3 stk overført U-kort og satt i parantes)