NOF 3 III 306 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Haslie st.

Hull: Pr 6+1 Bilag: 2
Nivå: 77.01 Oppdr.: R-511-62
Pr. ϕ: 54mm Dato: 26-5-62

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
$w_L$ = flytegrense
$w_p$ = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok
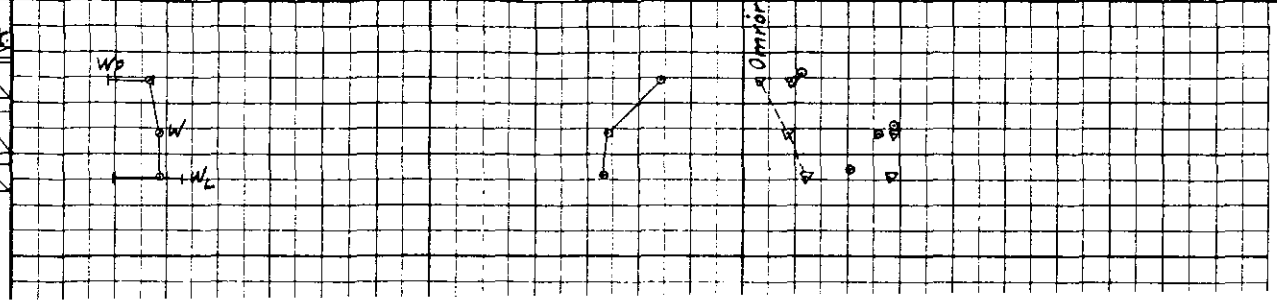
| Dybde | Jordart | Sign. | Prøve | Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70) | Romvekt t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1) | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sand- og grustr. | | | | | | |
| | Leire, siltig — sandlag, stein | | | | | | <3 |
| | | | | | | | >3 |
| | | | | | | | >2 |
| | Ant. fjell el. fast lag. | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |