NOG3 101 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING og SKOVLBORING
Sted: Vei 1315

Hull: 19 Bilag: 5
Nivå: 95,48 Oppdr.: R-196-58
Ving: 65×130 Dato: 8-5-58
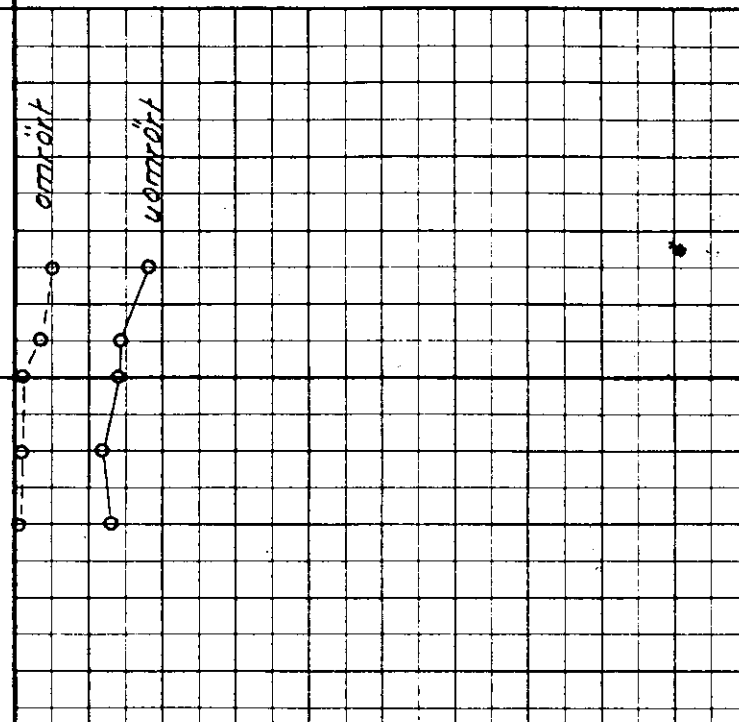
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
silt (brun)			
sand, silt og grus, steiner	skovlet	omrørt	
leire, siltig			
leire sillig			
	5		4
			4
			11
			9
			25
	10