


Kote	Prøve nr.	Geoteknisk materialbetegnelse	Naturl. vanninnhold: ○				Romvekt t/m <sup>3</sup>	Uforstyrret skjærfesthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensitivitet*
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10 t/m <sup>2</sup>	
10.6	1												
10	2												
9.2	3	Sand, grus og stein, o.o.											
8	4												
7	5												
6	6												
5	7	Leire, fast, siltig og med enkelte sand- og gruskorn og oxyderte stolper					1.94						107
4	8	Leire, middelsfast, siltig og sandig					1.93 1.89						68 176
3	9	Leire, bløt, siltig, sandig og grusig					1.86						150
2	10	Leire, bløt, kvikk, siltig, sandig og med enkelte gruskorn					1.99 1.97 1.88						184 241 600
1	11						1.85 1.91						1570 2250
							1.99						828

*Handwritten note:* kalkm

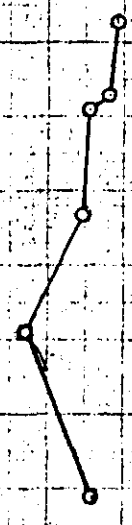

Symboler	
	Grus
	Sand
	Silt
	Leire

AGNEP HILGEB  
 Sog ligger på grunnpunkt av punkt FM 302 10.99  
 \*På grunnlag av utført, nettsomt av utført

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
 Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel 33 57 00

Utgitt av P.S.  
 27-3/11-61 40 mm  
 dato 2/2-61  
 PK G-674-1