NOBS II

211 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Ullevål sykehus (Bisletbekken)

Hull: 34÷5 Bilag: 20
Nivå: 74.50 Oppdr.: R-377-60
Ving: 55/110 Dato: 12-10-60
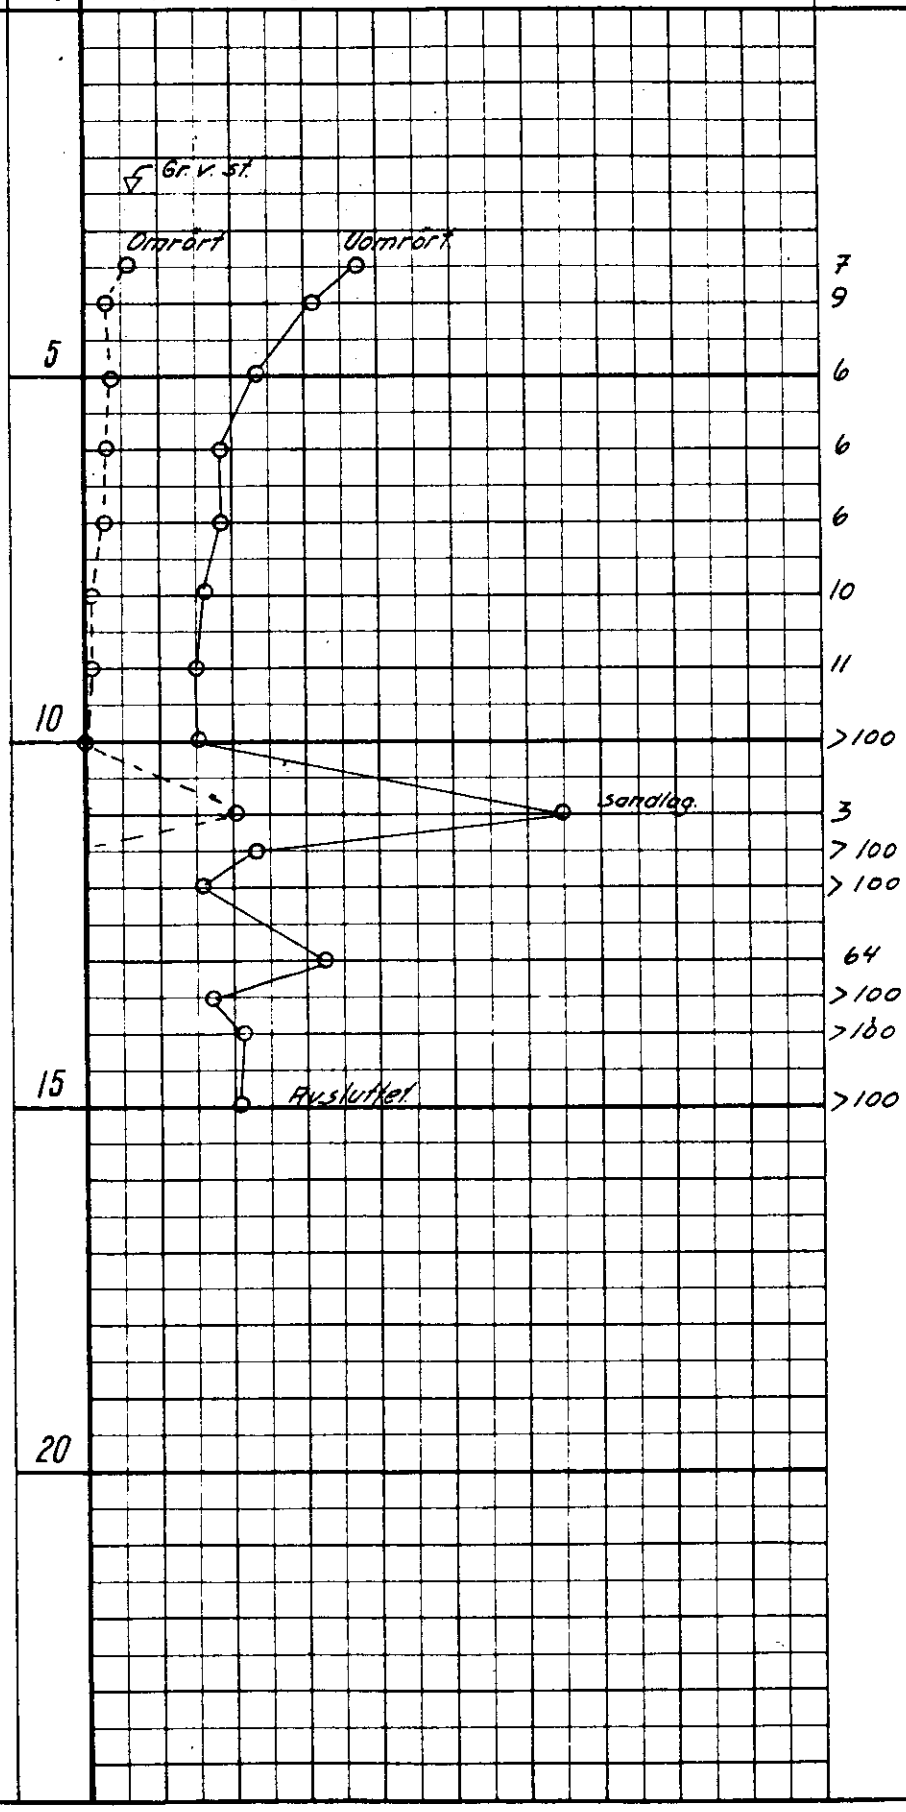
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet