SOD2" 325U a

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Bispegata/Mosseveien.

Hull: 219/220 Bilag: 140 c
Nivå: 10,25 Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato:

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
5	Fyllmasser					omrørt / uomrørt	
	Silt, sand, grus						
	humusholdig,						6
	—"— ,						4
	—"— ,						8
10	—"— ,						7
	lilt humus,						5
	—"— ,						10
	—"— ,						9
	Siltig leire, —"— ; enk. gruskorn.						6
15	—"— ,						7
	—"— ,						6
	—"— , skjellrester,						5
	—"— , —"—						3
	—"— , —"—						3
20	—"— , —"—						2
	—"— , —"— enk. grust.						4
	—"— , —"— ,						
	—"— , —"— ,						3
	—"— , —"—						3

SOD2''' 325U 6

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Bispegata / Masseveien

Hull: 219/220 Bilag: 140 b
Nivå: Oppdr.: R-137-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato:

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk
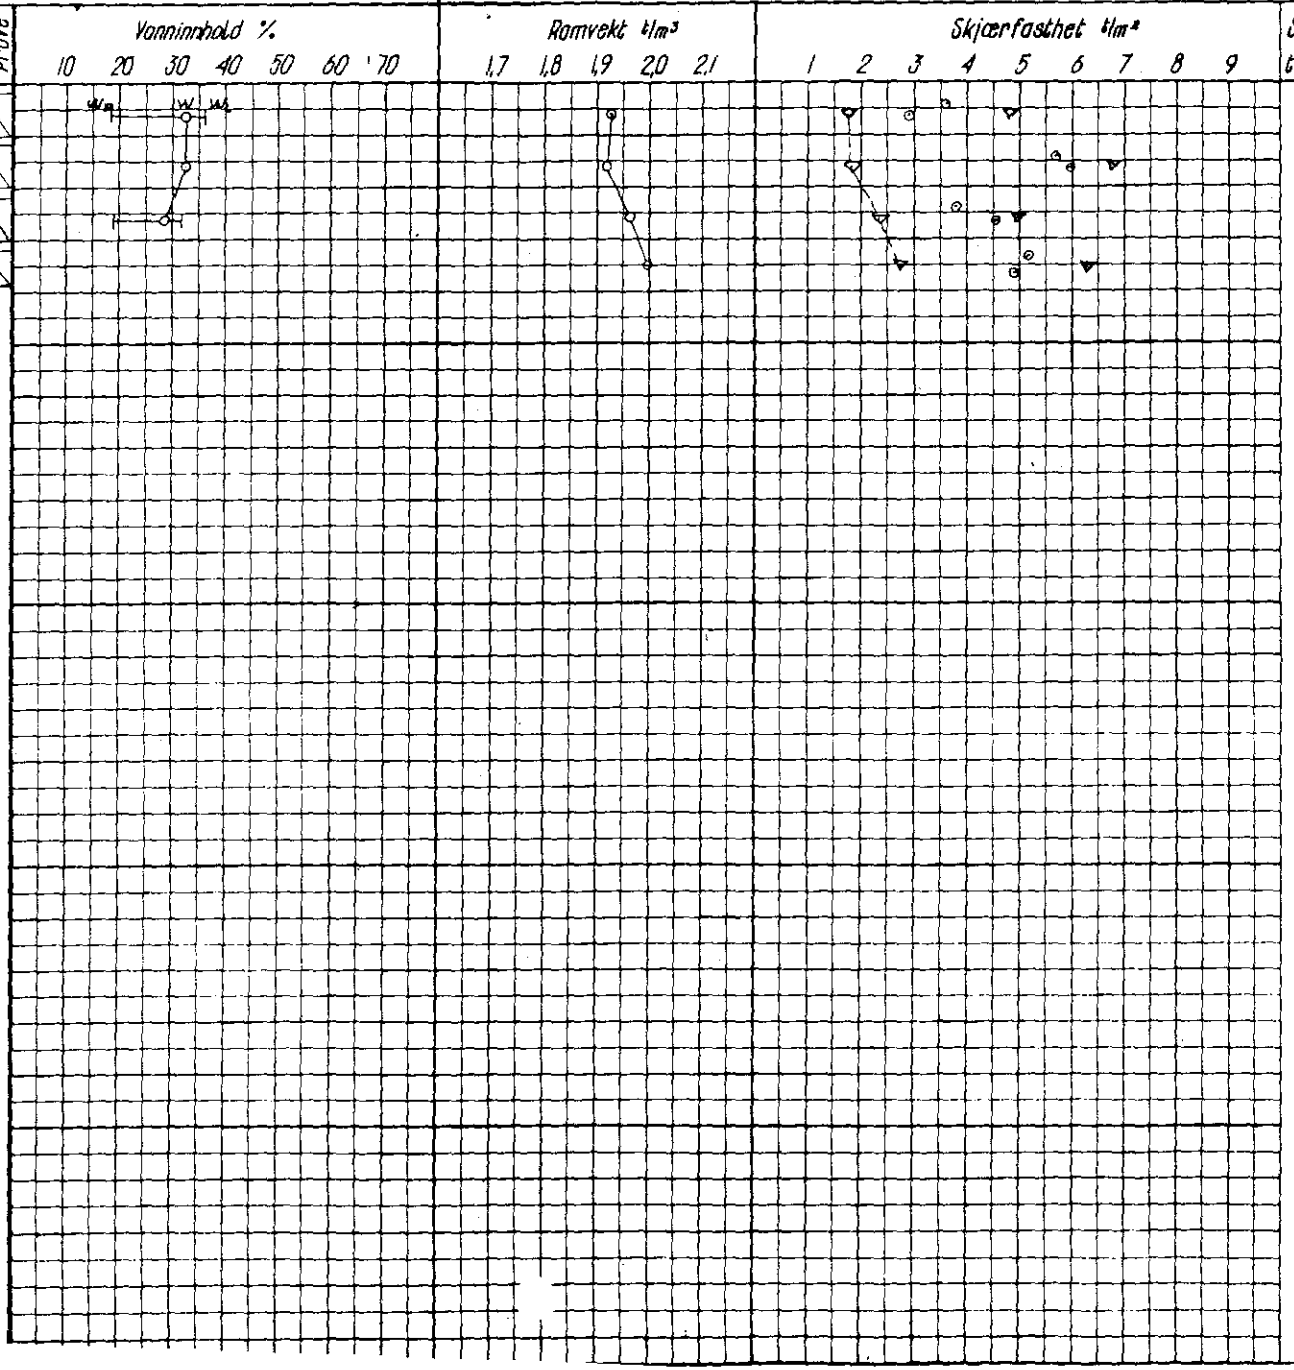
Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
25	litt humus, skjellrester.		
	Siltig leire		
	noe sand og grus		
	noe sand og grus		
30