OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: RENSEANLEGG VEST

Hull: 1 Bilag: 10
Nivå: 1.8 Oppdr.: R-206
Pr. ϕ: 54mm Dato: Nov. 64

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	SAND, GRUS OG STEN						
	SAND, siltig		1				5
			2				8
			3				9
			4				7
			5				6
			6				5
	LEIRE, siltig		7				7
			8				8
			9				7
			10				7
	ANTIFJELL						

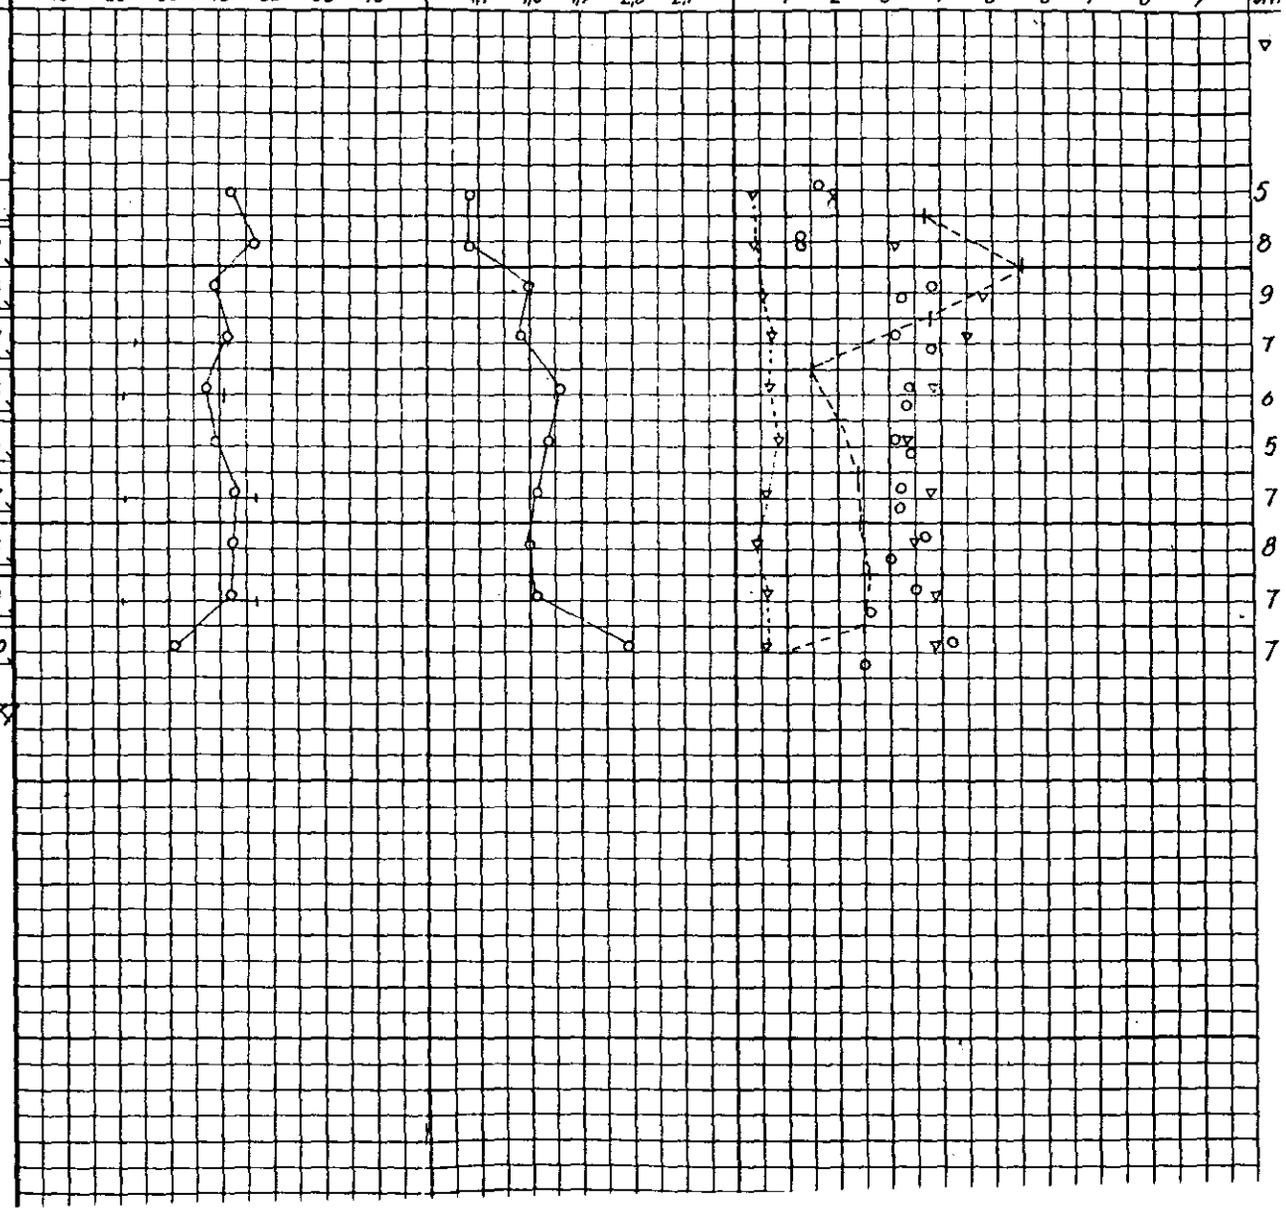

SV41

1180 ©
1197 +