SVE1

405 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: RENSEANLEGG VEST

Hull: 6 Bilag: 14
Nivå: 1,85 Oppdr.: R-206
Ving: 65-130 Dato: Okt. 64
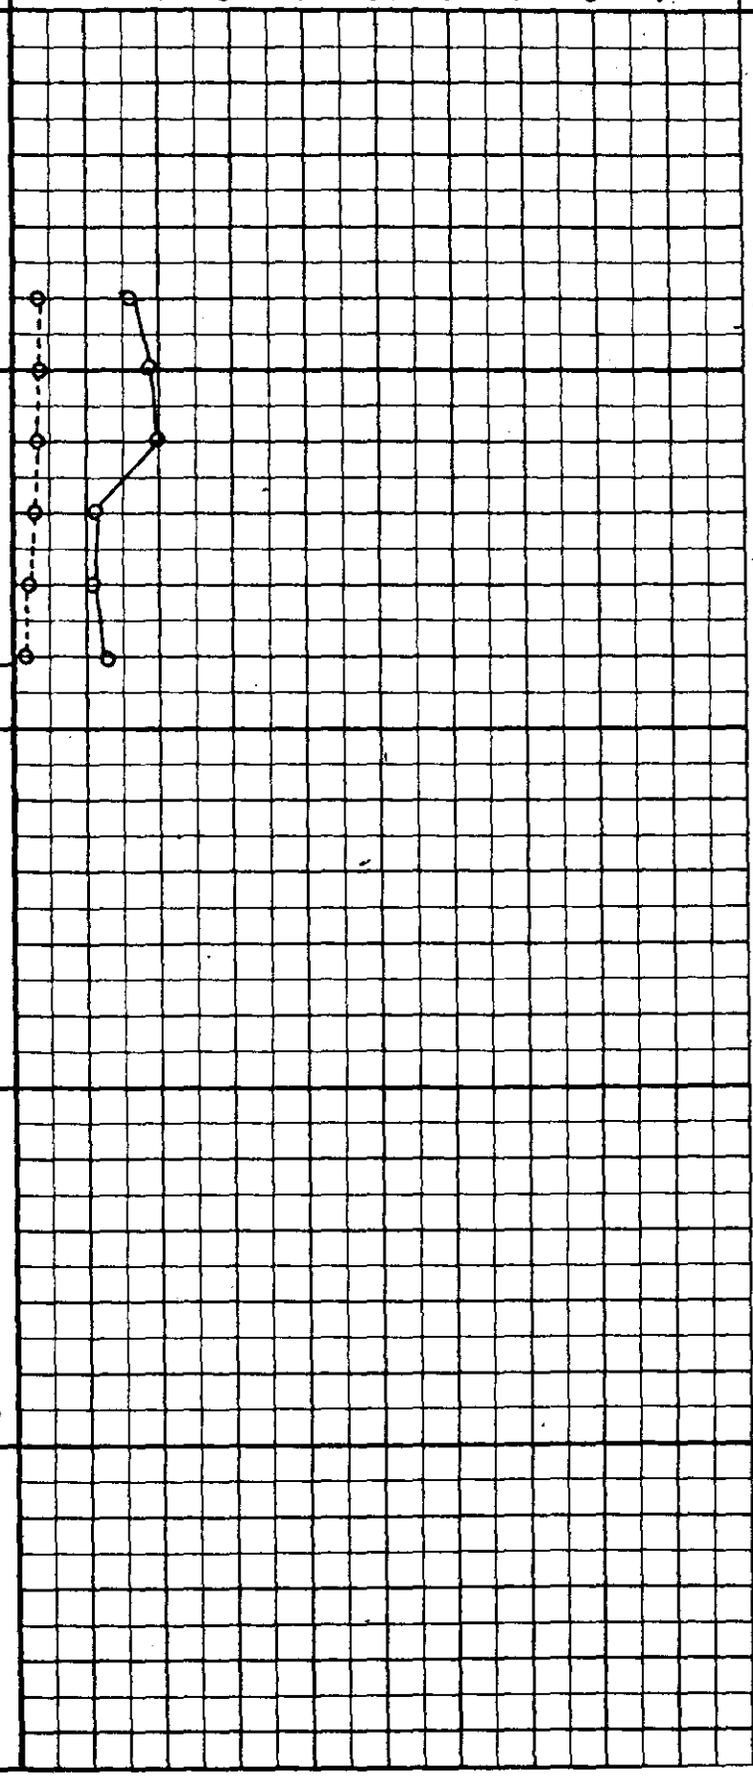
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
			5
	5		5
			6
			4
			4
			9
xxxxxx Ant. fjell	10		
	15		
	20