SVE) 406U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
# VINGEBORING
Sted: RENSEANLEGG VEST

Hull: 17 Bilag: 20
Nivå: 0,0 Oppdr.: R-206
Ving: 65×130 Dato: Okt. 64
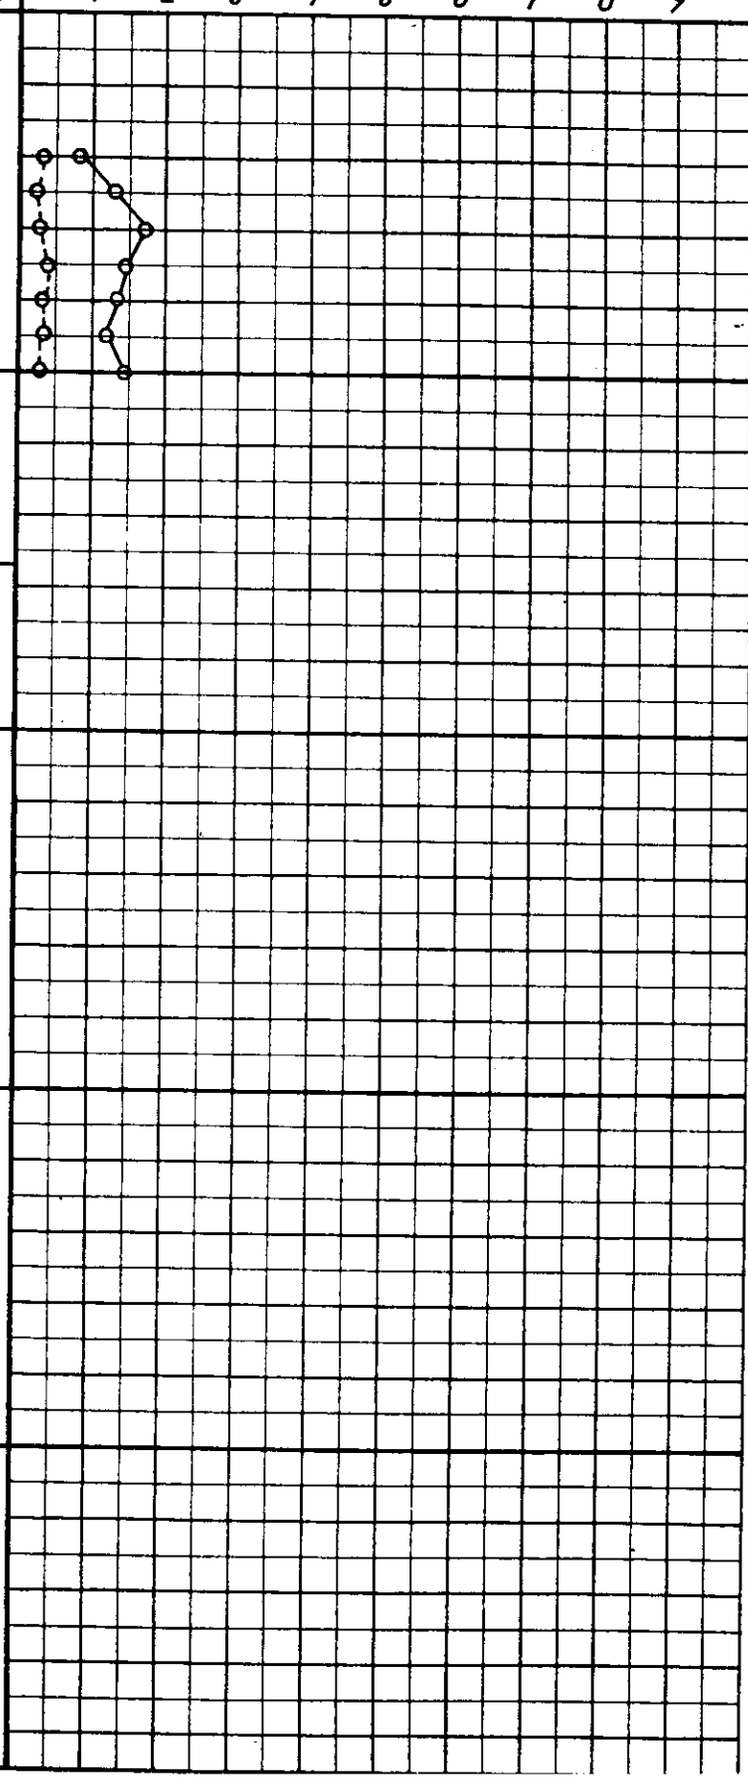
| Merknad | Dybde | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|
| Vann --1,4 | | | |
| | | | 3 |
| | | | 7 |
| | | | 6 |
| | | | 4 |
| | | | 4 |
| | 5 | | 3 |
| | | | 5 |
| ××××××× Ant. fjell | | | |
| | 10 | | |
| | 15 | | |
| | 20 | | |