

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT


NGI

Hull III (Profil C) Bilag 4  
 Nivå 15.70 Oppdrag 62/62-3  
 Prøve φ 54 mm Dato 7. og 27. 12. 66

BORPROFIL

Sted Nobels gate 17

Dybde m	Jordart	Sign.	Lab. nr.	Vanninnhold %				Romvekt t/m <sup>3</sup>	Skjærfesthet t/m <sup>2</sup>					Sensitivitet
				20	30	40	50		2	4	6	8	10	
0-5	Ant. steinfylling ant. tørrskorpe													+ ▽
5-10	leire													6 6 10 12 7 8 9 9 9 13
10-11	Siltig leire noe sand og grus en stein		36				1.78							7
11-12			37				1.76							4
12-13			38				1.87							6
13-14	leirig sand grus og stein stein lag av leire mistet		39				1.97							7
14-15			40											6
15-20	(Inntegnet resultat av vingebooring III)													7

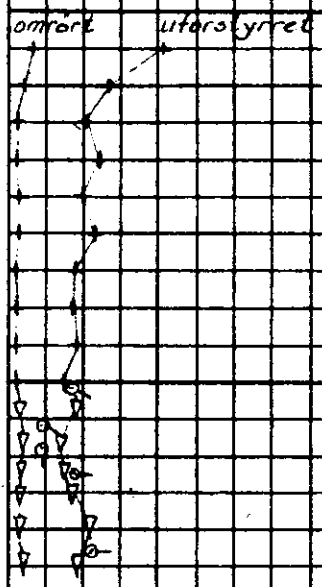

Proseserie = 208 G  
 Vingebooring = 218 G