So 110 406 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: SKULLERUD

Hull: 22 Bilag: 5
Nivå: 129,25 Oppdr.: R-664
Ving: 65×130 Dato: April 65
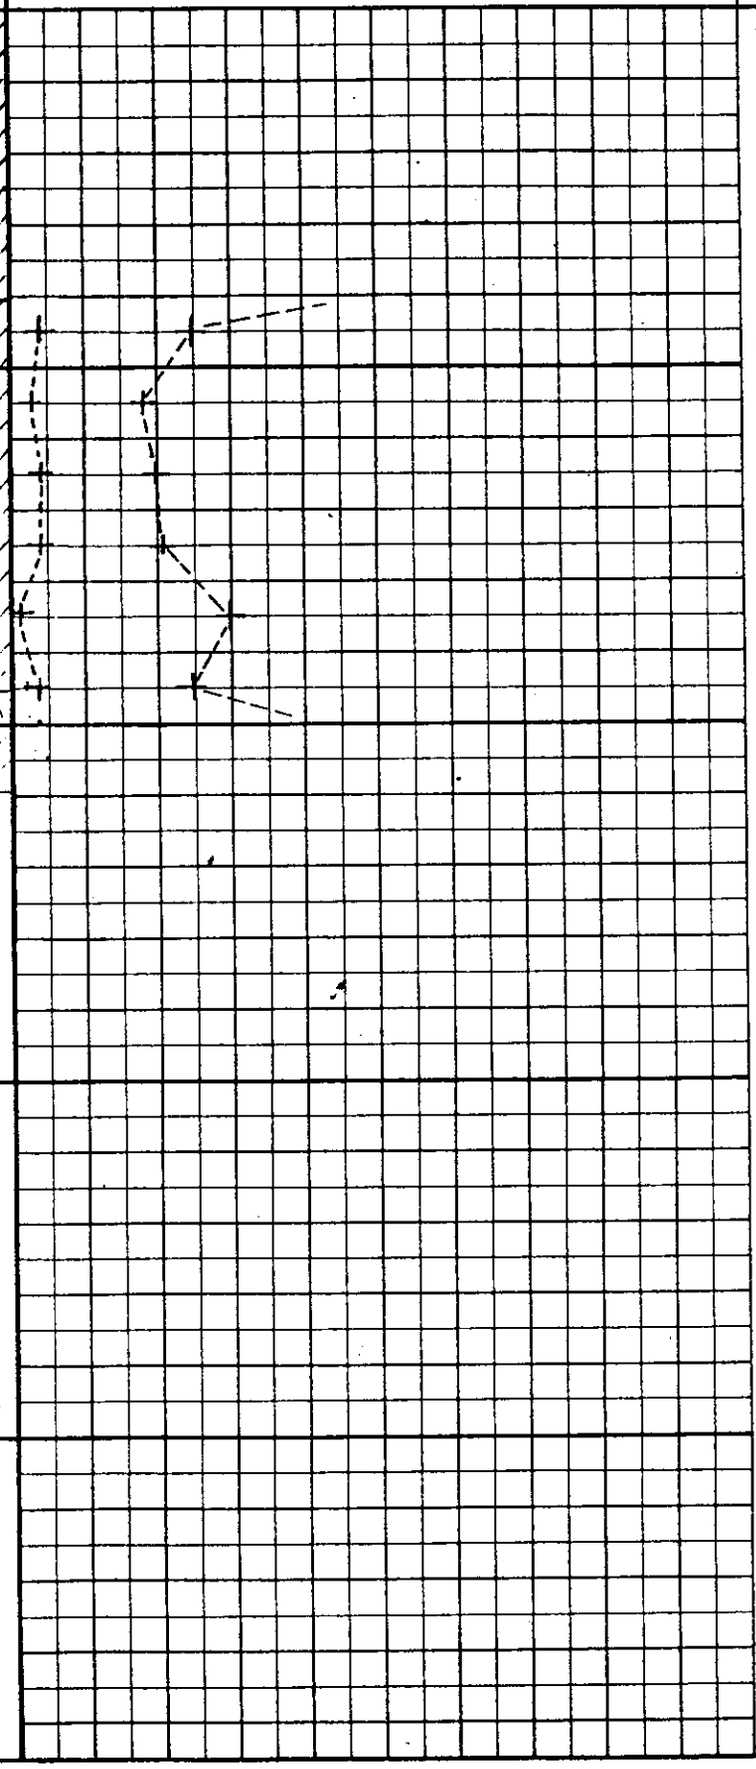
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPE			+
LEIRE	5		6
			5
			5
			6
			18
	10		6
GRUS			
ANT. FJELL			
	15		
	20