

NOE6

NOE:6

NSB.

Grefsenvn. 51 (ved Store 0 - bru o/jernbanen.)


Gk. 3169

14.11.1963


\*NO: E6

IV

**BYGG I**

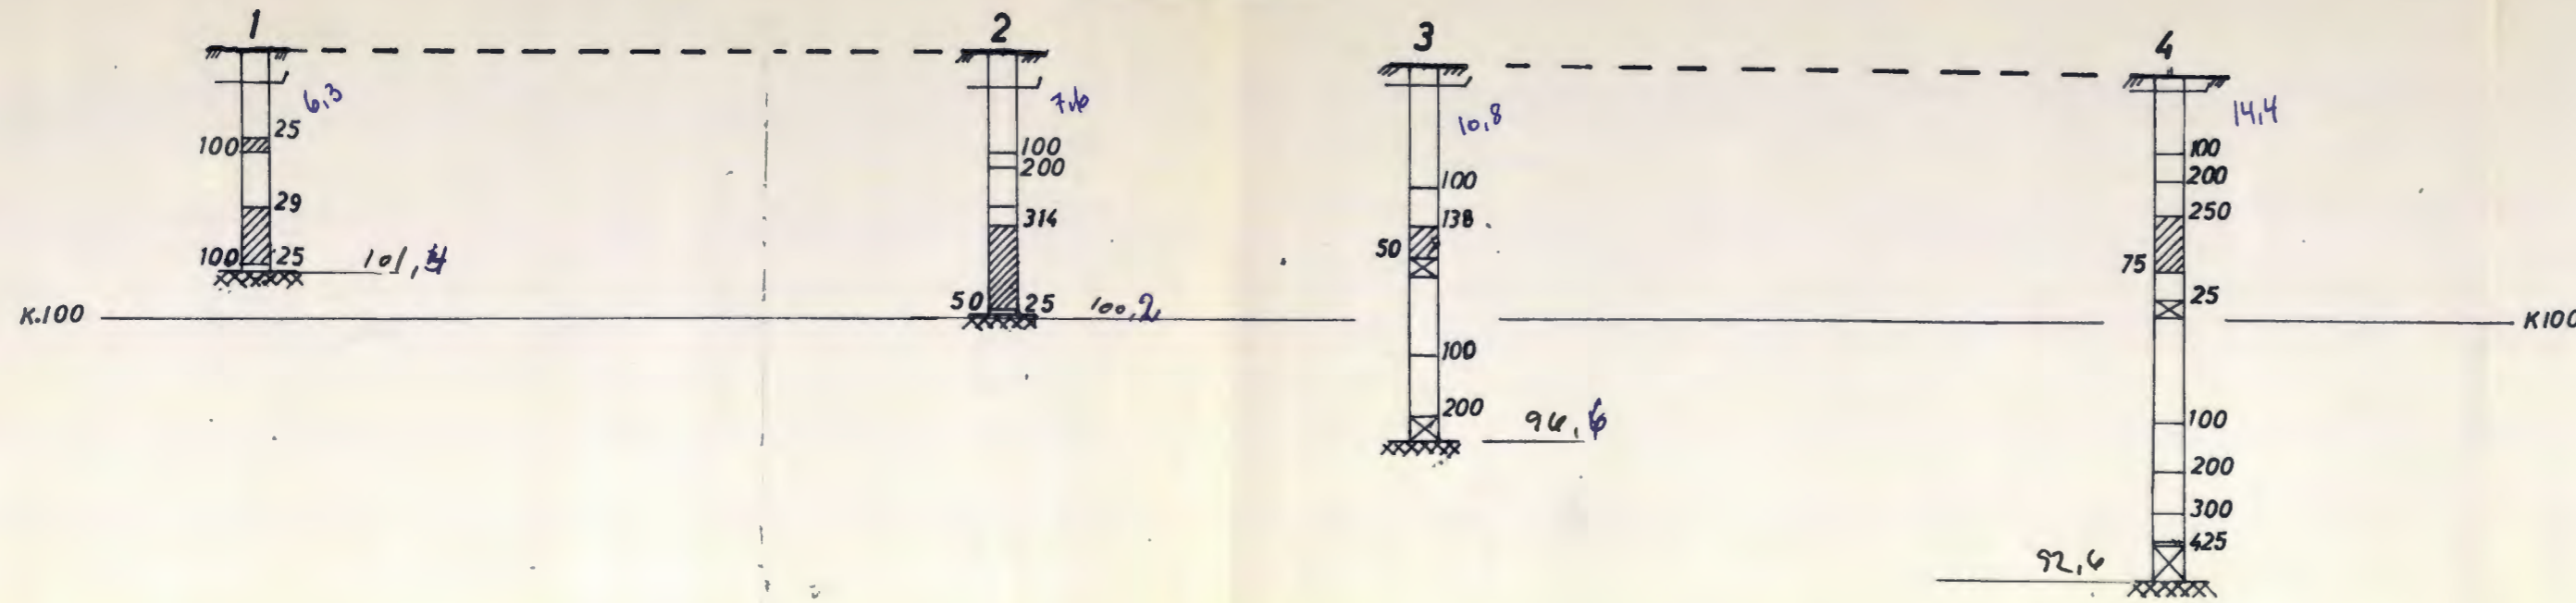


**BYGG II**

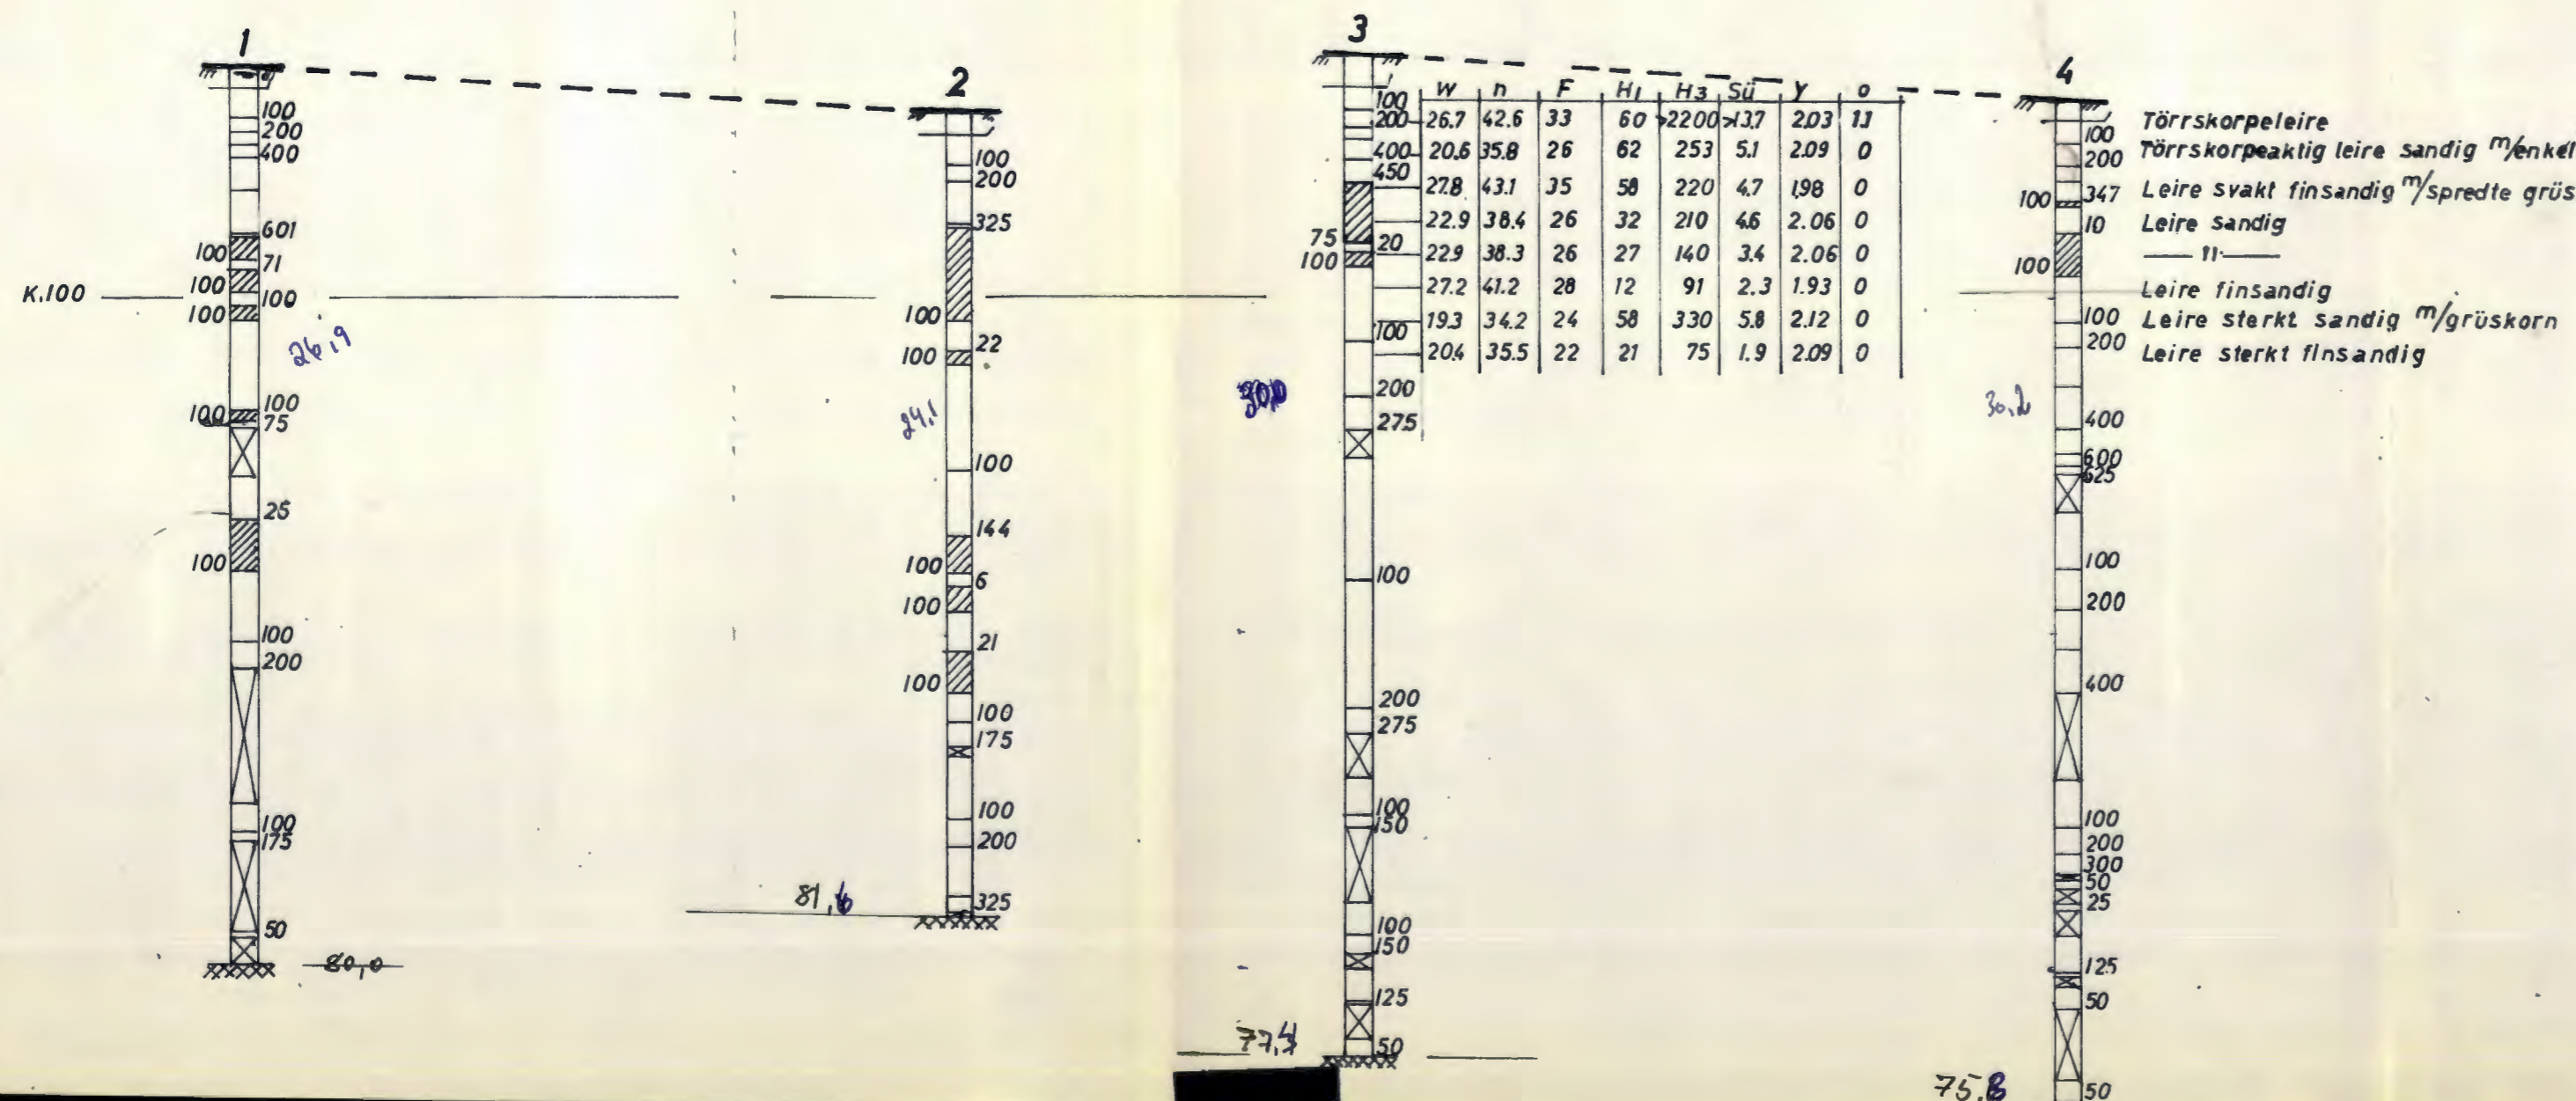

	w	n	F	H <sub>1</sub>	H <sub>3</sub>	S <sub>u</sub>	γ	o
100	26.7	42.6	33	60	2200	1.17	2.03	1.1
200	20.6	35.8	26	62	253	5.1	2.09	0
400	27.8	43.1	35	58	220	4.7	1.98	0
450	22.9	38.4	26	32	210	4.6	2.06	0
75	22.9	38.3	26	27	140	3.4	2.06	0
100	27.2	41.2	28	12	91	2.3	1.93	0
100	19.3	34.2	24	58	330	5.8	2.12	0
100	20.4	35.5	22	21	75	1.9	2.09	0

Törrskorpeleire  
 Törrskorpeaktig leire sandig m/enkelte steiner  
 Leire svakt finsandig m/sprede grüskorn  
 Leire sandig  
 — 11 —  
 Leire finsandig  
 Leire sterkt sandig m/grüskorn  
 Leire sterkt finsandig

**Situasjonskisse M=1:1000**

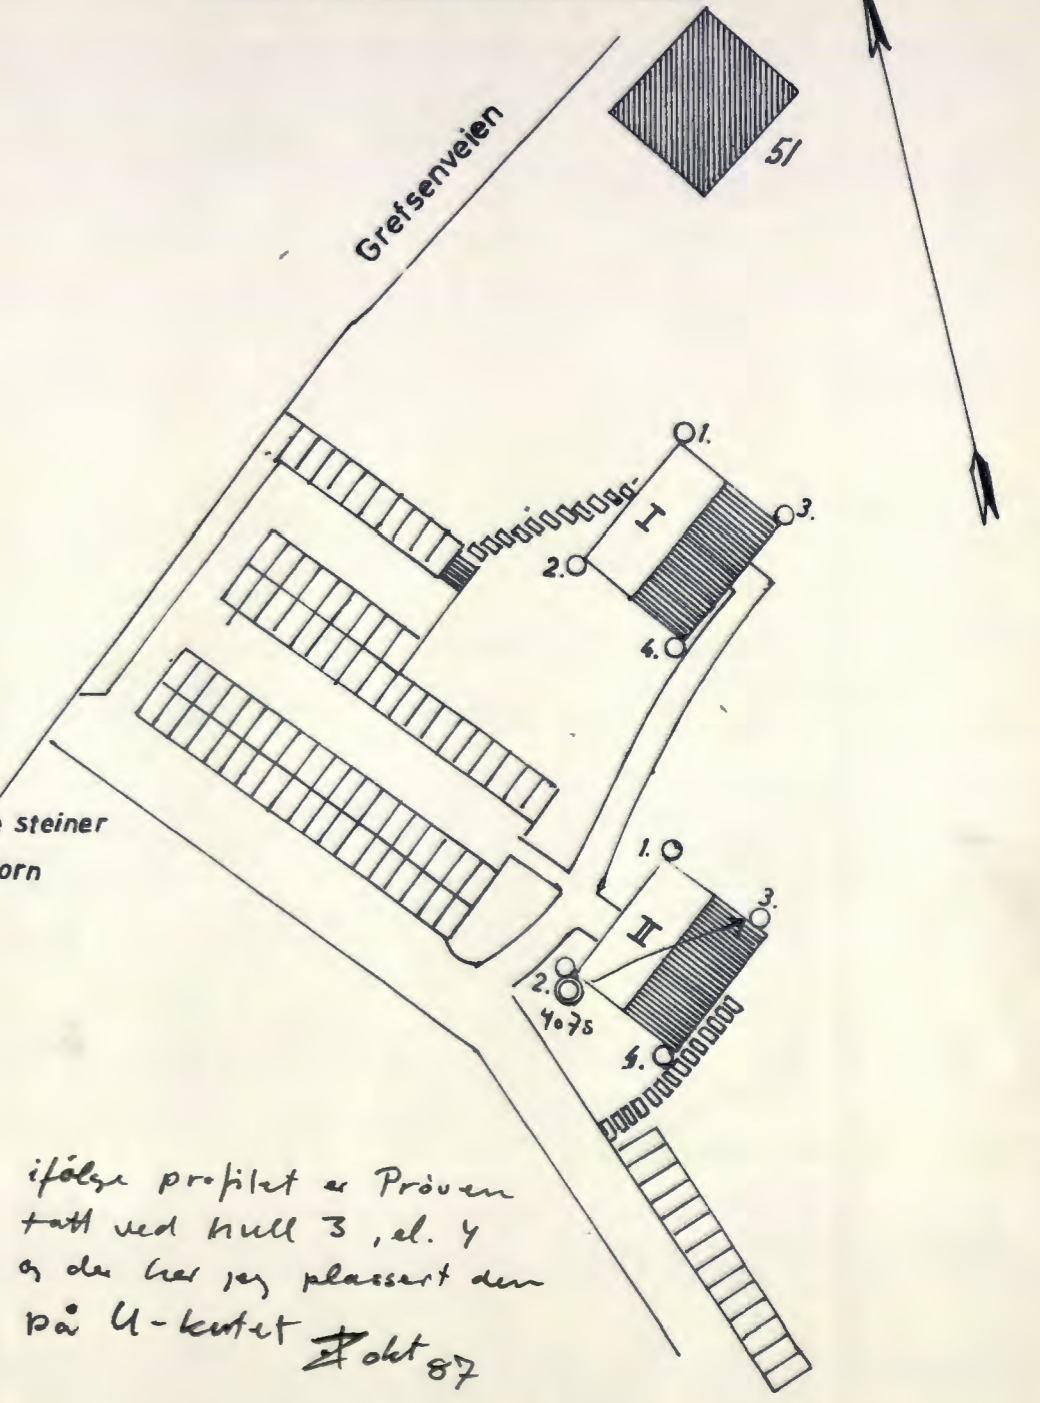

ifølge profilet av Prøven  
 tatt ved hull 3, el. 4  
 og der har jeg plassert dem  
 på U-kuttet okt 87

L. boringsbok Lab. nr. 30-37/358

<b>HYBELHUS GREFSEN</b>	Målestokk	5.11.63
<b>Grunnundersøkelse</b>	1 1000	10.11.63
	1 200	<i>J. Joann</i>
Norges Statslån- og Båndirektoratet	Geoteknisk kontor	
Oslo 23.11.1963		
<i>Witacow-Kant</i>	<b>GK 3169</b>	Erstattet