


3105

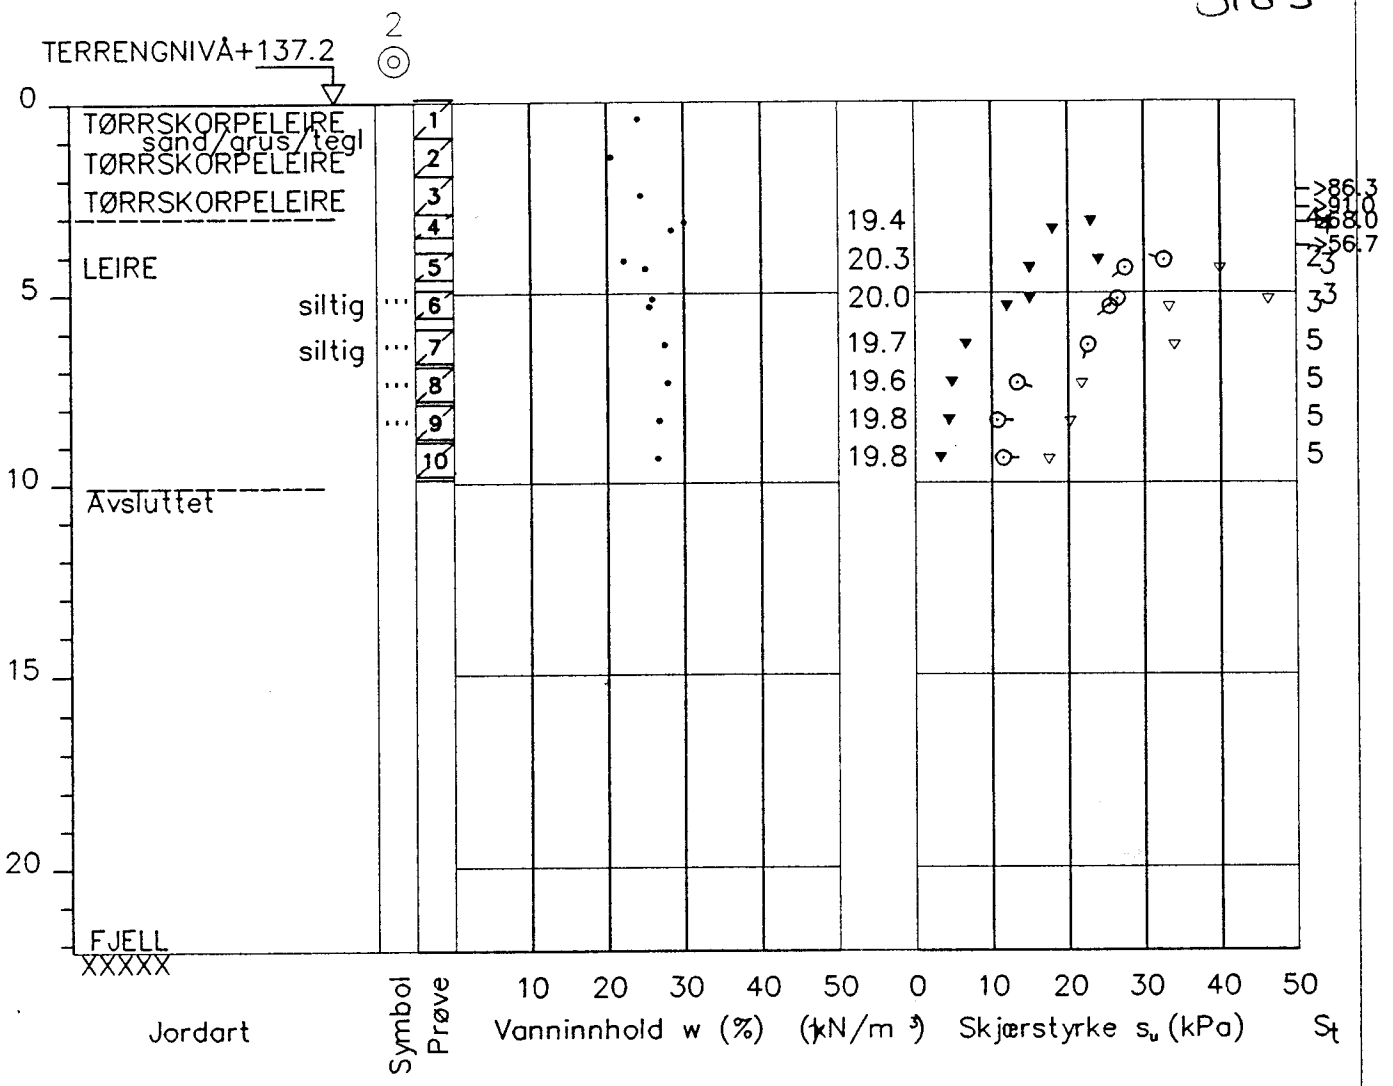

NB!!! Su ved enaksialt trykkforsøk ble registrert ved 10 % deformasjon

3105
No No 9

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
NEDRE GRORUD Grunnundersøkelse Borprofil nr 2		Målestokk	05.10.2000		
		1:200	Tegnet av	ARR	
			Kontr. av	KJT	
			Godkjent av		
TITTEL		Utarb. av: BanePartner			
STEINBRUDDTOMTA NEDREGORUD		Arkiv bet. :			
		Erstatn. for:			
NSB Eiendom		Dokument- og tegningsnr.			Rev.
		GK4593.06			